

LipuJet-P-OAP Ausbaustufe 3

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Mit zwei Schaugläsern für Kontrolle von Fett und Schlamm
- Mit zwei Hochdrucksprühköpfen für perfekte Innenreinigung des Behälters
- Entsorgungspumpe für Höhen bis zu 18 Metern bei ca. 10 m³/h Leistung
- Steuergerät mit Voreinstellungen, die flexible an örtliche Gegebenheiten angepasst werden können

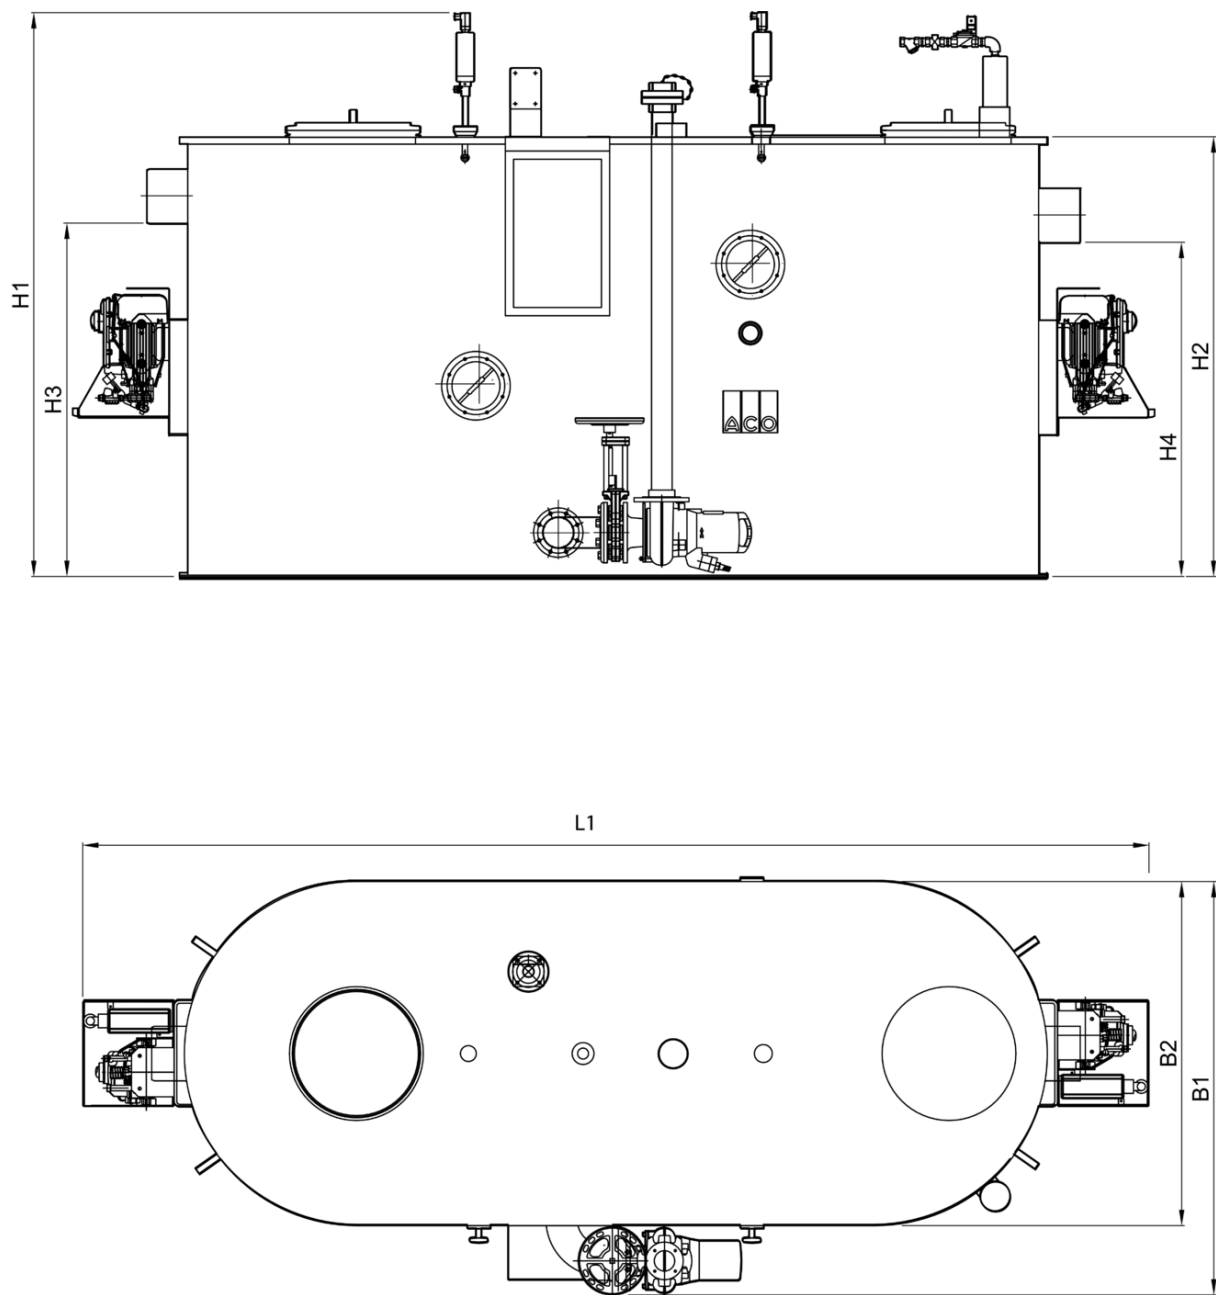
- Fettabscheider nach EN 1825 für Freiaufstellung in frostgeschützten Räumen
- Gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform
- Zwei geruchsdichte Abdeckungen Ø 450 mm
- Zu- und Ablauf Ø 200 mm (NS 15 – 25) oder Ø 250 mm (NS 30)
- Automatisch betriebene Entsorgungspumpe mit 4,2 kW inklusive Absperrschieber, Entsorgungsanschluss Ø 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"
- Zwei automatisch betriebene Hochdruckpumpen mit jeweils 4,2 kW und angeschlossenen Hochdrucksprühköpfen mit 150 bar für kombiniertes Mischen des Inhalts und Reinigen des Behälters
- Automatisch betriebene Füllereinheit R ¾" über ein Magnetventi
- Elektrischer Anschluss 400 V/50 (60) Hz/32 A/11,8 kW
- Zwei Schaugläser mit Wischer
- Bedienseite links oder rechts



Technische Daten zum Artikel 3815.85.32


Nenngröße	Inhalt			Bedienseite
	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt	
	[l]	[l]	[l]	
NS 15	1580	630	2850	links

Abmessungen




Nenngröße	Abmessungen						
	L1	H1	H2	H3	H4	B1	B2
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NS 15	3210	2090	1640	1300	1230	1530	1260

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	Zulauf-/Absperrschieber DN 200 ■ Aus PVC ■ Beiderseits Steckmuffe 200 mm mit Lip-pendichtring ■ Gesamtmaße: 264 x 637 mm (L x H) ■ Max. Druck: 0,5 bar	■ Abwasserhebeanlage □ Muli-Star DDP 1/2 ■ Fettabscheider aus Polyethylen □ Ab NS 20	8,4	1	0170.20.83
	Fettschichtdicken-Messgerät ■ Zur elektronischen Messung der Fett-schicht ■ Geeignet für flüssige und/oder aushär-tende Fette ■ Auswertegerät mit steckerfertigem An-schlusskabel, Länge: 3 m ■ Mit zwei potentialfreien Wechslerkon-takten zur Anzeige Vollmeldung (80 %) u. der Vorwarnung des Vollzustandes (50 %) ■ Mit optischer Anzeige des Füllstandes ■ Mit beheiztem Sondenstab zur Erhö-hung der Betriebssicherheit ■ Betriebsspannung: 230VAC/5 VA ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 12 W	■ LipuJet-P □ Oval NS 1 – 10 □ Rund NS 2 – 20 ■ LipuJet-S □ Oval NS 1 – 10 □ Rund NS 2 – 20 ■ LipuSmart-P □ Oval NS 1 – 10	2,8		3300.11.50
	Anschlusskasten ■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgaslei-tung (bei Bedarf) und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Frontseite glasgeperlt ■ Tür abschließbar, Anschlag links ■ Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm	■ Fettabscheider ■ Stärkeabscheider ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	10,0		7601.80.24
	Unterputzrahmen ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Unterputz", ■ Frontseite glasgeperlt ■ Abmessung B x H x T: □ 405 x 830 x 30 mm	■ Anschlusskasten □ 7601.80.24 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	2,1		7601.80.25
	Zulauf-/Absperrschieber DN 250 ■ Aus PVC ■ Mit beidseitigem Spitzende DN 250	■ Fettabscheider LipuJet-P □ Ab NS 30			0150.72.24

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	■ ACO Ozone minimiert Gerüche, die durch Fettabscheider, Hebeanlagen und Pumpstationen entstehen können ■ Werkstoff: Säurebeständiger Edelstahl - Set besteht aus: ■ ACO Ozone – Ozongenerator ☐ Größe (L x B x H): 270 x 100 x 85 mm ☐ Nennspannung 230 V/50 Hz ☐ Schutzart IP20 ■ ACO Ozone-Pumpe – Speisepumpe ☐ Größe (L x B x H): 160 x 90 x 90 mm ☐ Integrierter Filter ☐ Nennspannung 230 V/50 Hz ☐ Schutzart IP54 ■ ACO Ozone-Halterung – Wandhalterung ☐ Größe (L x B x H): 295 x 110 x 90 mm ■ Schläuche	■ Fettabscheideranlagen, Innenbereich ■ Fettabscheideranlagen, Außenbereich ■ Hebeanlagen ■ Pumpstationen/Hebeanlagen			7980.90.00
	Fettschichtdicken-Messgerät Multi Control ■ Zur Ermittlung des Entsorgungsintervalls von Fettabscheidern ■ Geeignet für flüssige und/oder aushärtende Fette ■ Mit Farb-Touchpanel ■ Integrierte SD-Karte zur Aufzeichnung des Messverlaufs ■ Mit beheiztem Sondenstab (Temperatur einstellbar) ■ Drei potentialfreie Kontakte zur Ausgabe von Voralarm, Vollalarm und Störungen ■ Messstab mit Einstellskala ■ Betriebsspannung: 100-240 V bei AC ■ Schutzklasse: IP 54 ■ Leistung: ca. 43 W				
		LipuJet-P; ☐ Oval NS 1 – NS 30 ☐ Rund NS 2 – NS 20 ; LipuJet-S; ☐ Oval NS 1 – NS 10 ☐ Rund NS 2 – NS 20 ; LipuSmart-P; ☐ Oval NS 1 – 10	2,7		3300.12.50
	Heizstab ■ Zur Verflüssigung der Fettschicht ■ Inkl. Steuerung ■ Elektroanschluss ☐ 400 V/50 Hz/16 A/6,0 kW	■ Fettabscheider	15,0		7300.01.00

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	Probenahmetopf DN 200 ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 200 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit ☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf ☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 15 – 20	10,3		3300.09.31
	Probenahmetopf DN 200 ■ Zum Einbau in senkrechte Rohrleitung DN 200 nach Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit ☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf ☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 15 – 20	10,2		3300.10.31
	Grobfang DN 200 ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 200 vor Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform, mit ☐ Muffendichtung (Werkstoff SBR) am Zulauf und Rohrspitzende am Ablauf ☐ Korb aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 zur Rückhaltung von Grobstoffen ☐ Geruchdichter Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 15 – 20	9,9		3667.00.06
	Probenahmetopf DN 250	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 30	18,0		
	Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 250 vor Abscheideranlagen; Material: PE; In runder Bauform mit Rohrspitzende am Zu- und Ablauf; Geruchsdichte Wartungsöffnung DN 450				3300.09.41
	Aus PE; DN 250; Abgang senkrecht				3300.10.41
	Grobfang DN 250 ■ Zum Einbau in waagerechte Rohrleitungen DN 250 vor Abscheideranlagen ■ Material: PE ■ In runder Bauform mit Rohrspitzende am Zu- und Ablauf ■ Geruchsdichte Wartungsöffnung DN 450	■ Fettabscheider LipuJet-P ☐ NS 30	23,0		3667.00.08
	Anschlusskasten ■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Anbringung: "Aufputz" ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm	■ Fettabscheider ■ Stärkeabscheider ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	11,6		7601.80.20

	Beschreibung	Passend für	Gewicht		VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]		
	Storzkupplung für Pendelgasleitungen ■ Storzkupplung 75B ■ Für Anbindung Pendelgasleitung des Entsorgungsfahrzeugs ■ Für Rohranschluss Rp 2½" (Innengewinde)	■ Zur Montage in Anschlusskasten ArtNr. 7601.80.22	1,8			0155.32.09
	Unterputzrahmen ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 565 x 565 x 15 mm	■ Anschlusskasten □ 7601.80.20 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	1,2			7601.80.21
	Anschlusskasten ■ Für Entsorgungsanschluss DN 80 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Türanschlag □ Wahlweise rechts oder links □ Tür abschließbar ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm	■ Fettabscheider □ LipuMax-P-D/DM/DA □ LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP □ LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	10,4			7601.80.22
	Rohranschluss-Set DN 100 für Fettabscheider ■ DN 100; 2 x Bögen 45°; ■ 1 x Zwischenstück 250 mm; 1 x Beruhigungsstrecke 1000 mm	■ Fettabscheider LipuJet/LipuSmart zur Freiaufstellung; □ NS 1-4	5,2			0174.92.46
	Rohranschluss-Set DN 150 für Fettabscheider ■ DN 150; 2 x Bögen 45°; ■ 1 x Zwischenstück 250 mm; 1 x Beruhigungsstrecke 1500 mm	■ Fettabscheider LipuJet/LipuSmart zur Freiaufstellung; □ NS 5,5-10	12,7			0174.92.47
	Rohranschluss-Set DN 200 für Fettabscheider ■ DN 200; 2 x Bögen 45°; ■ 1 x Zwischenstück 500 mm; 1 x Beruhigungsstrecke 2000 mm	■ Fettabscheider LipuJet zur Freiaufstellung; □ NS 15-25	25,0			0174.92.48
	Signalanlage mit GSM-Modul ■ Parametrisierbar per App (Android & iOS) ■ Netzunabhängiger Alarm per 12 V Bleigel-Akku ■ Optische und Akustische Alarmmeldung □ Frei konfigurierbare Eingänge □ 6 digitale mit LED- Zustandsanzeige ■ 1 analoger ■ 1 Alarmausgang 12 V ■ Weiterleitung der Alarms per SMS auf Mobiltelefone ■ Zur Montage außerhalb des Ex-Bereiches ■ Gehäuse: 192 x 150 (mit Kabelverschraubung) x 100 mm (BxHxT) ■ Schutzart: IP54 ■ Betriebsspannung: 230 V/AC 50/60 Hz	■ Alle Fettabscheider ■ Fettschichtdicken-Messgerät ■ Vorbehälteranlage-duo ■ Verfahrenstechnische Anlagen ■ Fäkalien-Rückstauautomaten Quatrix-K Typ 3F ■ Sinkamat-K (Unterflur) duo ■ Multi-Hebeanlagen ■ Pumpstationen ■ Einbausets	2,0	1		0150.80.14

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Geruchsneutralisation ■ Abschließbarer Schaltschrank ☐ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ☐ Geschliffene Oberfläche ☐ Mit seitlichen Lüftungsschlitzen ■ Integrierte Zeitschaltuhr ■ Inkl. Geruchsneutralisationsmittel: 9 l ■ Mit Dosierpumpe zur zuverlässigen Förderung ■ Chemikalienbeständiger Dosierschlauch ■ Signalsäule zur Zustandsüberwachung ■ PG-Verschraubung zur bauseitigen Anbindung ■ Maße Schaltschrank: ☐ 380 x 600 x 210 mm (B x H x T) ■ Anlage steckerfertig ☐ Inkl. Kabel: 1,5 m ■ Steckdose 230 V bauseits zuerstellen	■ Fettabscheider (inkl. Fremdfabrikate)	36,2		7980.80.00
	Fernbedienung ■ Innenmontage bzw. Montage im Anschlusskasten ■ Steuerleitung ohne Schutzleiter bauseits ☐ Bis 50 m: 7 x 1,0 mm² ☐ 50 m – 200 m: 7 x 1,5 mm²	Fettabscheider; ☐ LipuJet-P-OA/OAP NS 15 – 30	1,5		0150.37.58
	Service-Fettabscheider: Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme beinhaltet folgende Leistungen: ■ An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit, die den Arbeitsumfang der Inbetriebnahme nicht überschreiten ■ Kontrolle der Installation ■ Elektrische Prüfung ■ Mechanische Prüfung ■ Anlagenparametrierung ■ Mehrfacher Probelauf ■ Einweisung des Bedienpersonals ■ Erstellung eine Inbetriebnahme-Checkliste Bei Abschluss eines Original ACO-Wartungsvertrages werden die Kosten der Erst-Inbetriebnahme mit der ersten Wartung verrechnet! Weitere Informationen: ACO Service 036965/819-444	■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung			7500.00.01

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
			[kg]	[Stk]	
	Service-Fettabscheider: Vertragswartung ■ Wartung gemäß Checkliste in Anlehnung an die DIN 4040-100 sowie DIN EN 1825-2 bei Abschluss eines Wartungsvertrages mit der ACO Haustechnik. ■ Abscheideranlagen sollten durch einen autorisierten Fachbetrieb gewartet werden ■ Das Wartungsintervall sollte nicht größer sein als 1 x jährlich. Die Wartungsdienstleistung beinhaltet folgende Leistungen: ■ An- und Abfahrt inkl. Arbeitszeit die unseren Wartungsumfang nicht überschreiten ■ Überprüfung der Innenwandflächen ■ Funktionskontrolle der elektrischen Einrichtung sofern vorhanden ■ Überprüfung der gesamten Anlage mit Erstellen eines Prüfprotokolls und ggf. Instandsetzungsangebot Zum Zeitpunkt der Wartung sollte ein Entsorgungsfahrzeug zur Verfügung stehen. Weitere Informationen: ACO Service 036965/819-444	■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung ☐ Je Fettabscheideranlage einen Vertrag			6000.00.00

Beschreibung	Passend für	Gewicht	VPE	Artikel-Nr.
		[kg]	[Stk]	
Service-Fettabscheider: Generalinspektion Gemäß DIN 4040-100 sind Abscheideranlagen vor der Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen Abständen von maximal 5 Jahren nach vorheriger vollständiger Entleerung zu prüfen. Die Prüfung erfolgt gemäß DIN 4040-100 bzw. DIN EN 1825/DIN EN 1610. Unser Bericht umfasst die genaue Beschreibung der Anlage mit Aufmaß, Messgrafik und Bilddokumentation, sowie Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise (Mängelbeseitigung). Bauseitig müssen vor der Generalinspektion folgende Vorbereitungen getroffen werden: ■ Freie Zufahrt für alle Fahrzeuge ■ Vollständige Installation der Anlage ■ Elektroanschluß 230 V ■ Die Anlage muss zum Zeitpunkt der Prüfung entleert und gereinigt sein ■ Die Möglichkeit der kurzfristigen Wasserbefüllung ist erforderlich (Frischwassergestellung durch den Entsorger oder C-Anschluß) ■ Für die Arbeiten wird uns kostenfrei ein Helfer zur Verfügung gestellt ■ Ihrerseits werden die Steighilfen (Leiter) zur Verfügung gestellt ■ Am Tag der Generalinspektion muss der Abscheiderinhalt entsorgt werden! Die Entsorgung bestellt der Kunde, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart. ■ Für die Dauer der Generalinspektion darf ca. 4-5 Stunden kein Zulauf in den Abscheider stattfinden Weitere Informationen: ACO Service 036965/819-444	■ ACO Fettabscheider zur Freiaufstellung			6000.01.21



Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3815.85.32>